


低位発熱量の推移（戸塚環境センターごみ質測定値）

下記のごみ質測定値のデータを基に低位発熱量を算定しております。

表の青い線が統計的な処理を行い90%信頼区間を示したものです。新戸塚環境センターの計画ごみ質は、90%信頼区間の低位発熱量からさらに10%の余裕をとった図の赤い線としています。

その結果ほとんどのデータは計画ごみ質の低位発熱量の間に収まっています。

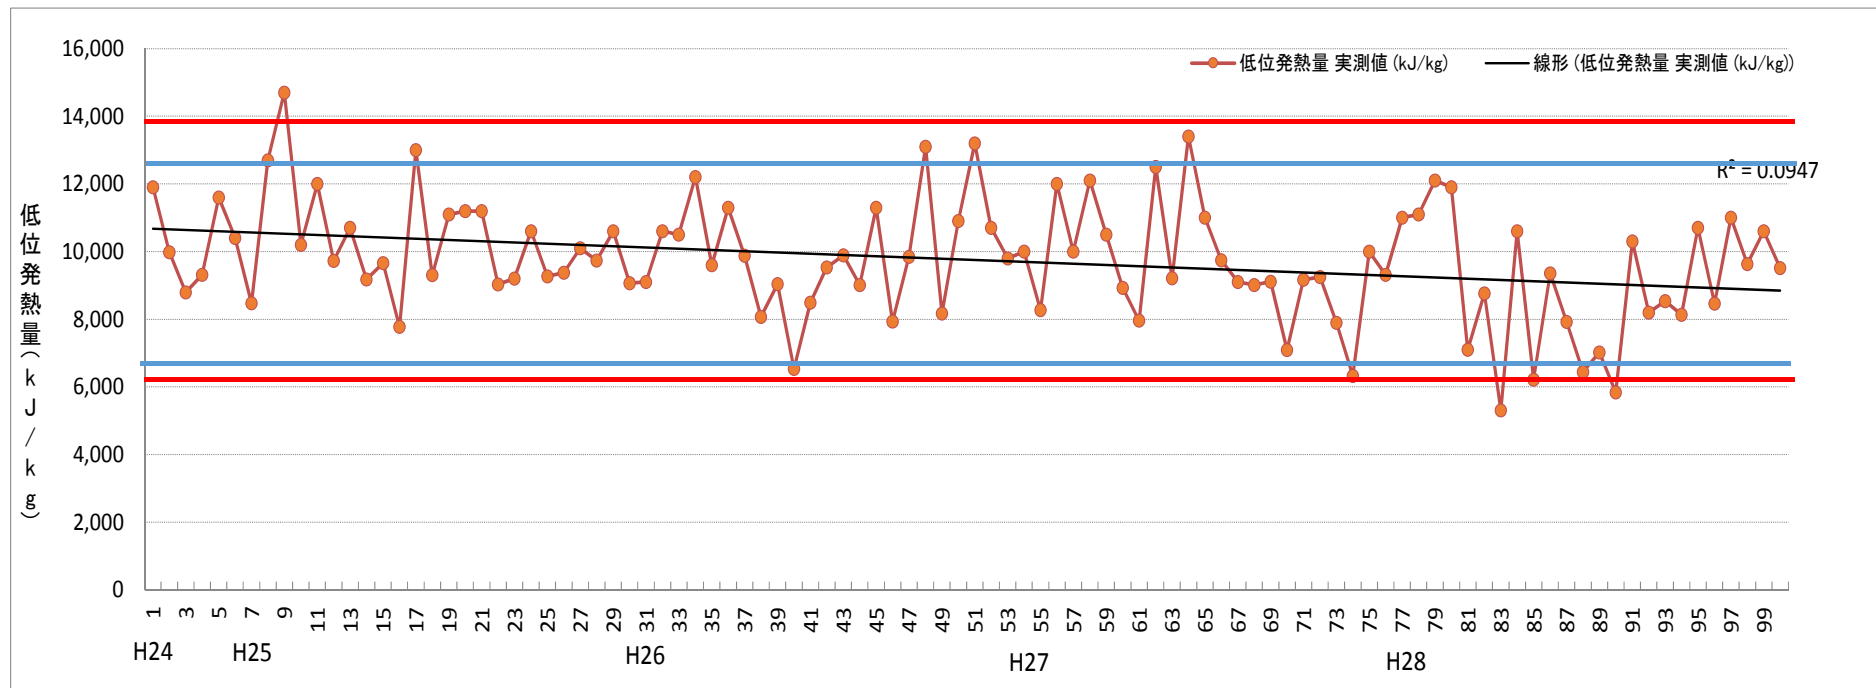

低位発熱量の推移 (朝日環境センターDCS データ 日平均値)

現在の朝日環境センターで実際にごみを燃やしているときのデータから低位発熱量を示した結果を示します。基準ごみよりも少し低い数値となっていますが、計画ごみ質の範囲内に収まっています。

